



REPORTE DE VISITA

MEDICINA

CD. MENDOZA

JUEVES 22 DE MAYO DEL 2015

COORDINACION REGIONAL
PARA LA SUSTENTABILIDAD UV

CoSustentaUV



El sistema de purificación de agua de la Facultad de Medicina en CD. Mendoza, se encuentra alimentado por la red municipal (1) y es la presión de la misma la que satisface el llenado de un tinaco Rotoplas (2) destinado al uso de este sistema, posteriormente la tubería de tubo plus es conducida al patio central (3) para encontrarse en uno de los pilares con el sistema de purificación de agua (3,4).



El sistema de purificación de agua instalado en lo alto de uno de los pasillos (1.2), tiene una instalación que distribuye a tres llaves de nariz que son utilizadas para el llenado de botellas y garrafones (3,4,5).



CoSustentaUV


COORDINACION REGIONAL
PARA LA SUSTENTABILIDAD UV

REPORTE DE VISITA

MEDICINA

CD. MENDOZA

JUEVES 22 DE MAYO DEL 2015

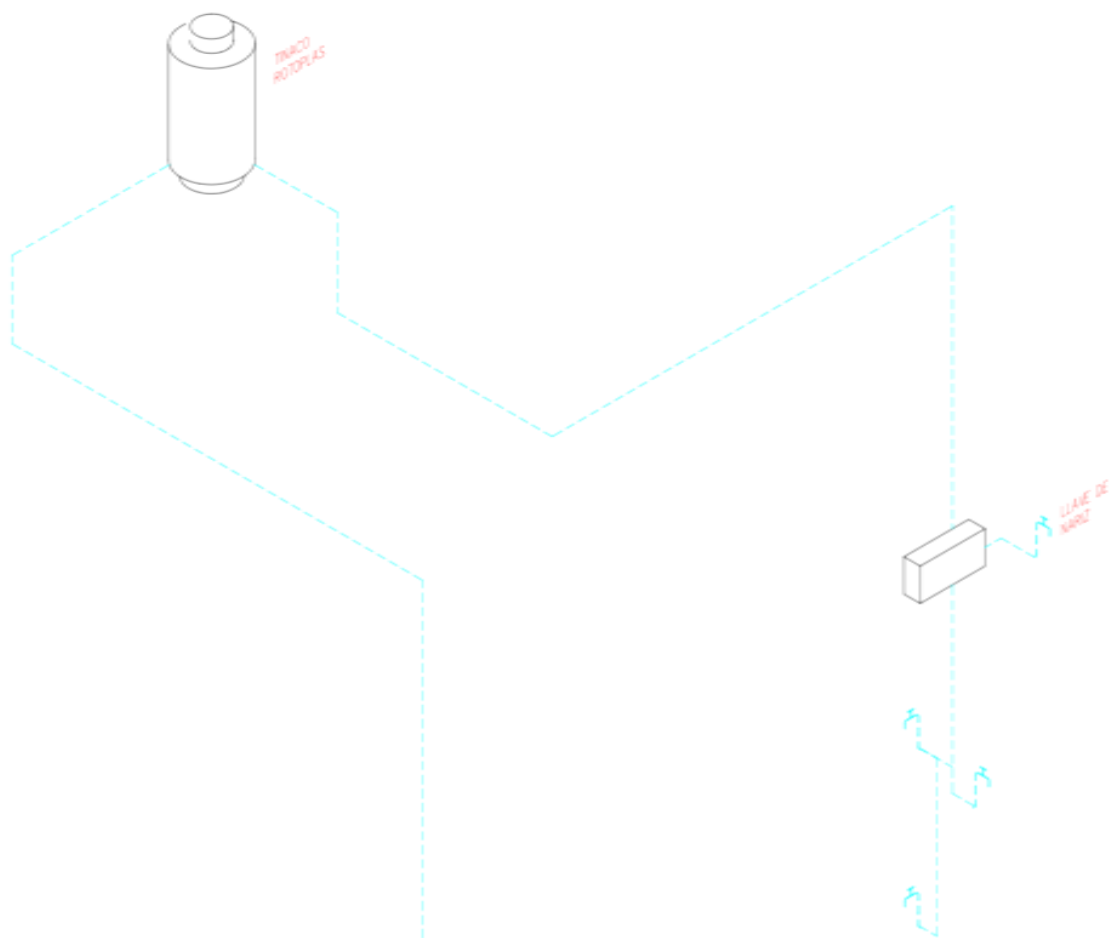

Isométrico, Instalación de sistema de purificación de agua en la facultad de Medicina, Ciudad Mendoza.